

A

B



C

D


E

F

1

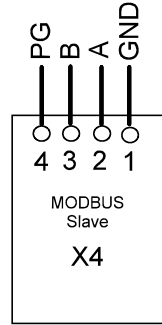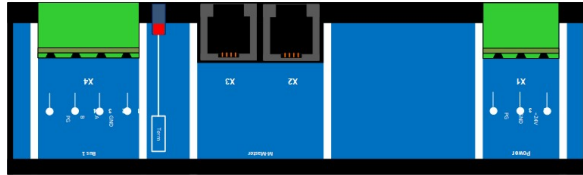


RS485 Terminierung (Aus)




MODBUS Master

X3




MODBUS Master

X2

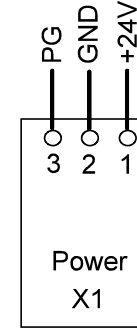

Power X1

2

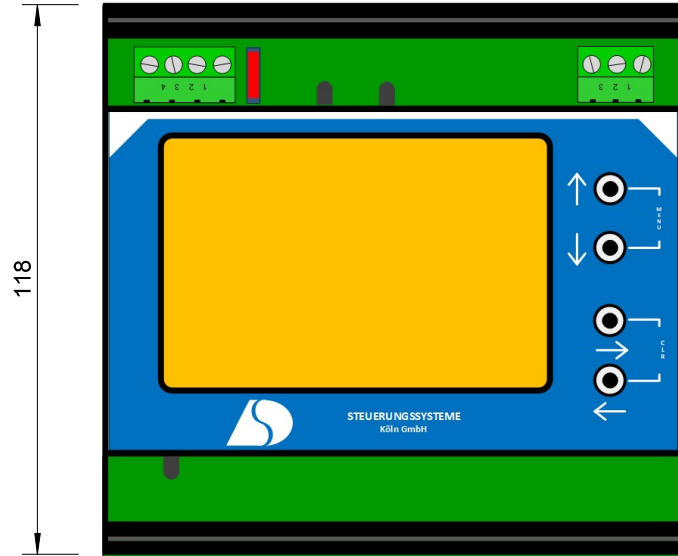

Bildschirminhalt Scroller

Bildschirminhalt löschen (beide Taster drücken)

3



RJ9

Debug

X5

4

115

115mm x 118mm x 70mm (BxHxT)

Änderungen		Datum	Name	Bezeichnung:	Blattzahl:
Datum	Name	gez.: 08.04.2019	G.Stanzick		DS-LC-H
		gepr.:		Blatt-Nr.:	
				Zeichnungs-Nr.:	DS-LC-H-0219